


Fließtest

Die IDDSI-Stufe hängt von der Flüssigkeitsmenge ab, die nach 10 Sekunden Durchfluss in der Spritze verbleibt




1. Kolben entfernen

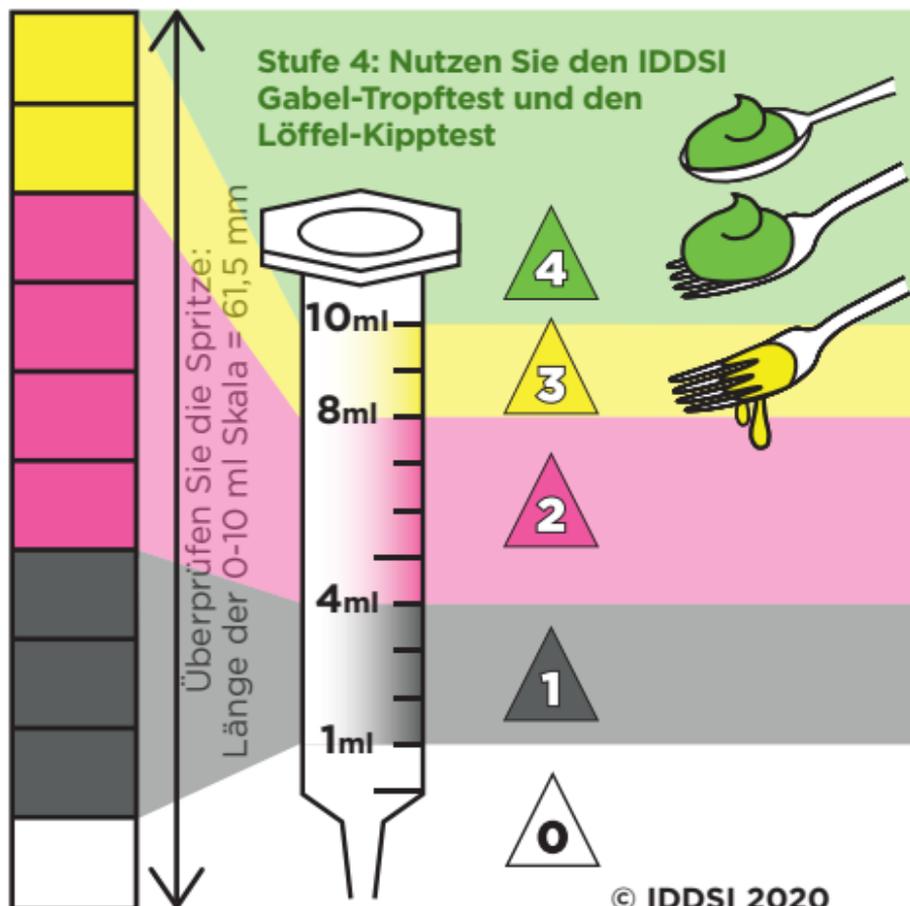


2. Untere Spritzenöffnung mit dem Finger abdecken und 10 mL Testflüssigkeit einfüllen



3. Finger von der Öffnung entfernen und Stoppuhr oder Timer starten

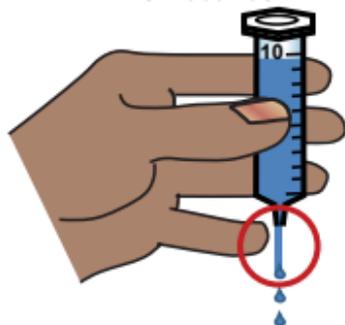

4. Nach 10 Sekunden untere Spritzenöffnung wieder mit dem Finger verschließen

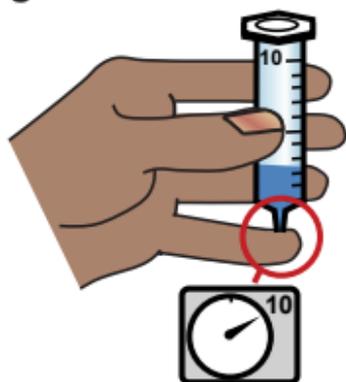

**Umdrehen zu Überprüfen
Sie die IDDSI-Stufe**

© IDDSI 2020